



Požiaro-taktické cvičenie v Abraháme – 31.1.2015



DHZ Abrahám spolu s DHZ Šúrovce predkladá správu o požiaro-taktickom cvičení hasičov svojmu zriaďovateľovi v nasledovnom znení:

Dňa 31.1.2015 sa po dohode veliteľov DHZ Abrahám a DHZ Šúrovce uskutočnilo spoločné požiaro-taktické cvičenie v miestnej ozdravovni v Abraháme. Pred samotným začiatkom bolo cvičenie nahlásené na OR HaZZ v Galante. Cvičenie sa začalo o 9:00hod. spoločným výjazdom oboch družstiev s technikou Avia A31 1+7 a Iveco Daily 1+4 z požiarnej zbrojnice v Abraháme. Bolo zamerané na precvičenie prieskumu a likvidácie požiaru v budovách s využitím prírodného zdroja vody a cisterny. Sledované boli postupy jednotlivých družstiev a od výjazdu hasičskej techniky po príchod na miesto udalosti, základy prieskumu a komunikácie cez rádiostanice, tvorba nasávacieho, dopravného a útočného vedenia, likvidácia požiaru vodou a ťažkou penou. Okrem iného sa zisťovala celková orientácia a použitie osobných ochranných prostriedkov pri práci v zadymenom prostredí.

Kópia tejto správy bude odoslaná na OV DPO SR v Galante, OV DPO SR v Trnave, OR HaZZ v Trnave a OR HaZZ v Galante.

Podrobný popis cvičenia – 1.časť:

1. Cvičenie sa začalo spoločným stretnutím oboch družstiev o 7:30hod. v požiarnej zbrojnici v Abraháme, kde prebehla krátka inštruktáž o priebehu a poučenie hasičov o dodržiavaní základov BOZP. Následne sa vykonala kontrola vystrojenia členov a kontrola hasičskej techniky.
2. Na príkaz veliteľa DHZ Abrahám, ktorý bol zároveň veliteľom zásahu, obe družstvá odchádzajú na miesto určenia, ktoré sa nachádza neďaleko miesta zásahu, kde čakajú na ohlásenie požiaru v budovách miestnej ozdravovne.
3. Po príchode na miesto zásahu veliteľ zásahu vydáva rozkaz o prvotnom prieskume a o mieste odberu vody z prírodného zdroja (artézska studňa), určuje dva zásahové úseky, veliteľa družstva Šúrovce, veliteľa družstva Abrahám, dve prieskumné skupiny a členov na vykonanie odberu vody. Prieskumná skupina č.1 - Abrahám a č.2 - Šúrovce vykonávajú prieskum 1+1 s použitím ADP Saturn S7 a zisťujú dva zdroje zadymenia (požiaru). Jeden v garáži za hlavnou budovou ozdravovne a druhý v susednej budove.
4. **Úsek č.1 (Abrahám)** – Členovia určený na vykonanie odberu vody z prírodného zdroja zisťujú, že prístup ku zdroju je zatarasovaný konármi a krovinami. Veliteľ určuje jedného člena na odstránenie prekážok pomocou motorovej píly, ostatní členovia pripravujú čerpadlo PS12 a vecné prostriedky na odber a dopravu vody. Po vyčistení prístupovej cesty štyria členovia umiestňujú čerpadlo pri vodnom zdroji, začínajú vytvárať nasávacie vedenie, dopravné vedenie 2xB ukončené rozdeľovačom a dopravné vedenie 2xC na plnenie cisterny. Členovia prieskumnej skupiny vytvoria útočné vedenie 2xC zakončené kombinovanou prúdnicou na hasenie prvého ohniska. Po vytvorení nasávacieho vedenia strojník zisťuje a oznamuje veliteľovi družstva Abrahám poruchu čerpadla PS12 (netesnosť čerpadla). Veliteľ reaguje na vzniknutú situáciu nahradením čerpadla PS12 plávajúcimi čerpadlom Honda z Iveca Daily, kontaktuje veliteľa družstva Šúrovce,

ktorý posielal dvoch členov s plávajúcimi čerpadlami ku zdroju vody. Plávajúce čerpadlo je zaistené lanom, namiesto pôvodných hadíc 2xB napojené na nové dopravné vedenie 1xC s redukciou k rozdeľovaču, naštartované a spustené cez šachtu do studne, začína sa s hasením prvého zdroja požiaru, po 5 minútach je hlásená lokalizácia požiaru. Následne dostáva veliteľ družstva Abrahám správu o poruche plávajúceho čerpadla (nasatie vody, nedostatok čerstvého vzduchu v šachte). Kontaktuje veliteľa družstva Šúrovce a vyžiada si elektrocentrálu s kalovým čerpadlom z Iveca Daily. Zároveň posielal štyroch členov od zdroja vody na presun techniky. Po spojznení centrály a kalového čerpadla pri zachovaní pôvodného vedenia sa pokračuje v hasení a dopĺňaní cisterny. Po 25 minútach od začiatku hasenia prvého zdroja požiaru hlásia členovia likvidáciu požiaru.

5. **Úsek č.2 (Šúrovce)** – Po prvotnom prieskume a zistení druhého ohniska členovia prieskumnej skupiny vytvárajú jeden útočný prúd pomocou zariadenia na rýchly zásah. Na povel veliteľa družstva Šúrovce vstupujú do budovy a likvidujú druhé ohnisko požiaru. Po 5 minútach hlásia lokalizáciu požiaru, začínajú s rozoberaním ohniska, dohášaním, a po 15 minútach od začiatku hasenia nahlasujú veliteľovi likvidáciu požiaru. Pri nahlásení poruchy čerpadla PS12 veliteľ posielal dvoch členov s plávajúcimi čerpadlami ku zdroju vody. Po spustení čerpadla strojník začína dopĺňať cisternu Iveco Daily. Pri opätovnom nahlásení poruchy na plávajúcom čerpadle strojník pripraví na rozkaz veliteľa elektrocentrálu a kalové čerpadlo, počká na príchod členov a odovzdáva im techniku. Po spustení kalového čerpadla pokračuje strojník v dopĺňaní cisterny.
6. Po nahlásení likvidácie požiaru v oboch úsekoch sa na rozkaz veliteľa zásahu ukončilo hasenie a bol vykonaný záverečný prieskum v oboch skupinách. Po prieskume bolo nariadené veliteľom družstiev stiahnutie útočných prúdov, plávajúceho čerpadla Honda s príslušenstvom, čerpadla PS12, ako aj nasávacieho vedenia a ich uloženie do hasičských automobilov. Kalové čerpadlo napojené na elektrocentrálu, dopravné vedenie 1xC, rozdeľovač a dopravné vedenie 2xC na dopĺňanie cisterny Iveco Daily bolo ponechané na 2.časť cvičenia.

Podrobný popis cvičenia – 2.časť:


1. Po ukončení 1.časti a skontrolovaní techniky sa obe družstvá presunuli k cisterne Iveco Daily. Oboznámili sa s tvorbou útočného vedenia pomocou zariadenia pre rýchly zásah a s tvorbou vedenia na hasenie ťažkou penou. Je zapálený nachystaný odpad v miestnosti budovy blízko druhého zdroja požiaru.
2. Na príkaz veliteľa zásahu zásahová skupina 1+1 pomocou zariadenia pre rýchly zásah vykonáva prieskum a vytvára útočné vedenie a likviduje zdroj požiaru. Po 2 minútach je nahlásená lokalizácia požiaru, veliteľ vydáva pokyn vytvoriť vedenie na hasenie ťažkou penou, hasenie požiaru je prerušené.

3. Po opätovnom rozhorení požiaru a vytvorení útočného vedenia 2xC s prenosným primiešavačom, barelu s penidlom, s nasávacou savičkou, a prúdnicou P6 hasenie pokračuje až do likvidácie požiaru po 15 minútach od začiatku hasenia.
4. Po vykonaní záverečného prieskumu bol veliteľom zásahu vydaný príkaz na zbalenie všetkej techniky vrátane útočného prúdu, elektrocentrály, kalového čerpadla a dopravného vedenia z 1.časti a jej uloženie do automobilov. Po skontrolovaní a uložení techniky sa družstvá presunuli k hlavnej budove ozdravovne.

Podrobný popis cvičenia – 3.časť:

1. Po ukončení 2.časti a skontrolovaní techniky sa obe družstvá presunuli s vozidlami pred hlavnú budovu ozdravovne. Oboznámili sa s tvorbou útočného hadicového vedenia do poschodia a základnými zásadami prieskumu v zadymenom prostredí. Medzitým bola do pivnice v hlavnej budove uložená prázdna tlaková nádoba a zapálená dymovnica (filmársky dym), ktorá simulovala zdroj požiaru a husté zadymenie. Veliteľ zásahu nahlásil dva zdroje požiaru v hlavnej budove, jeden v pivnici a druhý na poschodí, určil dva zásahové úseky a obe družstvá na jeho povel začali vykonávať zásah.
2. **Úsek č.1 (Abrahám)** – Veliteľ družstva Abrahám určil a vyslal prieskumnú skupinu 1+1 na prieskum pivnice. Ostatní členovia pomáhali prieskumnej skupine so správnym nasadením ADP a pred samotným začatím prieskumu boli zaistený lanom. Prieskumom bolo zistené silné zadymenie v pivnici a nájdená prázdna tlaková nádoba bez označenia. Veliteľ vydal pokyn na vynesenie prázdnej nádoby a ukončenie prieskumu, ktoré bolo nahlásené veliteľovi zásahu.
3. **Úsek č.2 (Šúrovce)** – Veliteľ družstva Šúrovce určil a vyslal prieskumnú skupinu 1+2, ktorá začala vytvárať dopravné vedenie 1xB, rozdeľovač umiestnila pred budovu a postupovala dnu s útočným vedením 2xC zakončeným kombinovanou prúdnicou. Úlohou skupiny bola likvidácia požiaru na 1.poschodí. Členovia používali ADP, prízemie bolo nezadymené, pri postupe na 1.poschodie na pravej strane nahlásila skupina zrútenie podlaží, veliteľ okamžite zamietol postup na ďalšie poschodia. Priestor na 1.poschodí bol zadymený, no s dobrou viditeľnosťou. Požiar sa nachádzal v obytnej izbe, po dvoch minútach bola nahlásená jeho lokalizácia a po 5 minútach likvidácia. Po vykonaní záverečného prieskumu dostala prieskumná skupina príkaz stiahnuť útočné prúdy a opustiť budovu.
4. Po opustení hlavnej budovy členmi oboch skupín bol veliteľom zásahu vydaný príkaz na zbalenie všetkej techniky a presun na požiarňu zbrojnicu v Abraháme, kde bolo cvičenie vyhodnotené a oficiálne ukončené.

Obrazová dokumentácia:

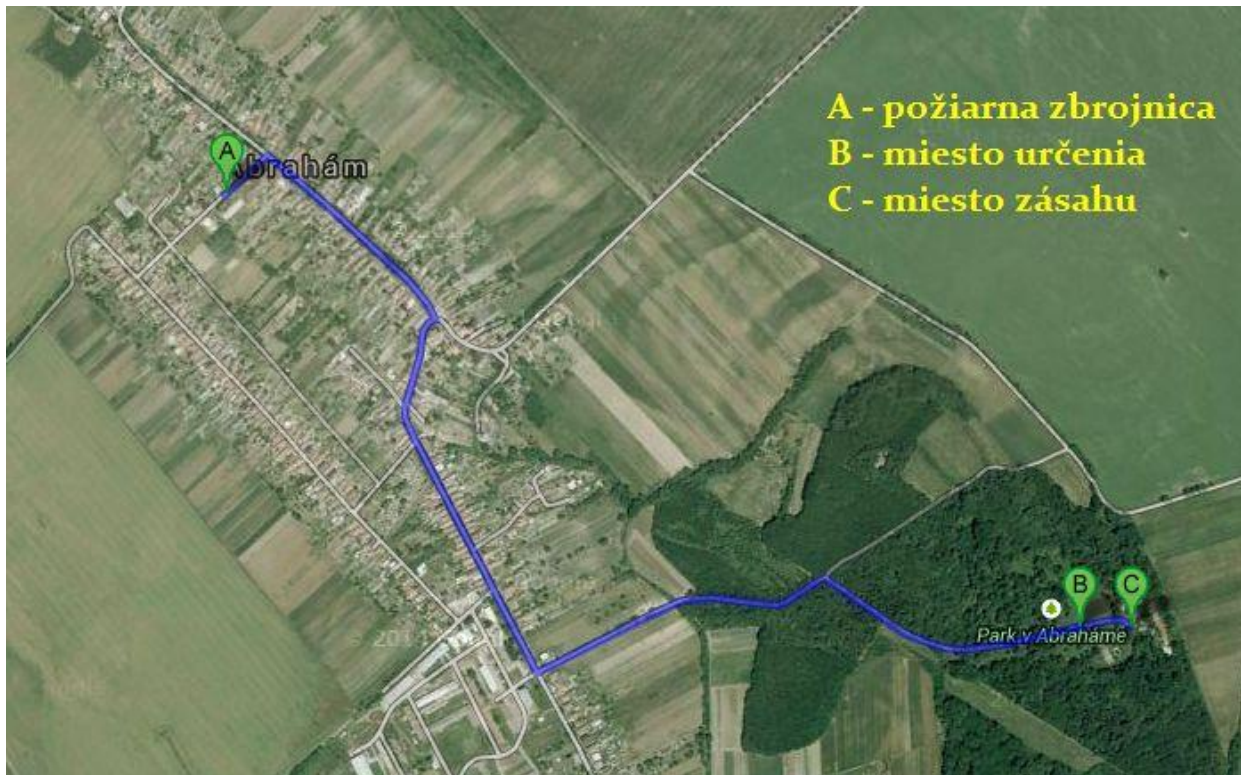













1.časť - náčres

zdroje požiaru

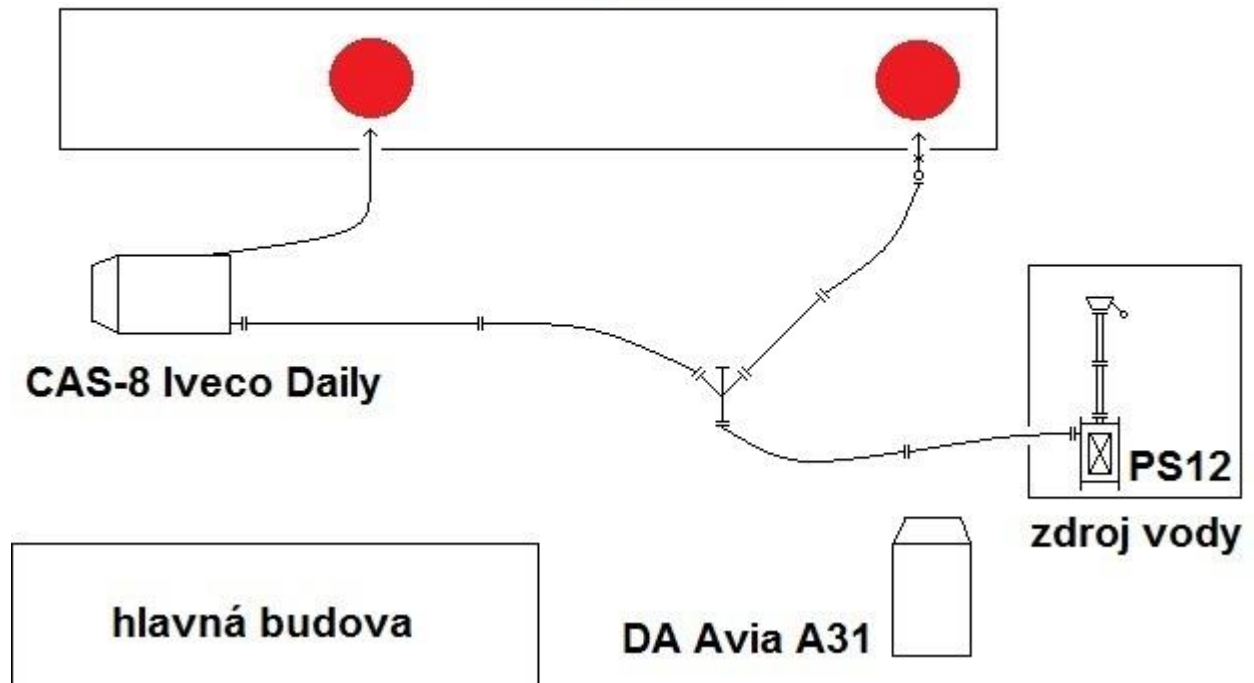


2.časť - náčres

zdroj požiaru

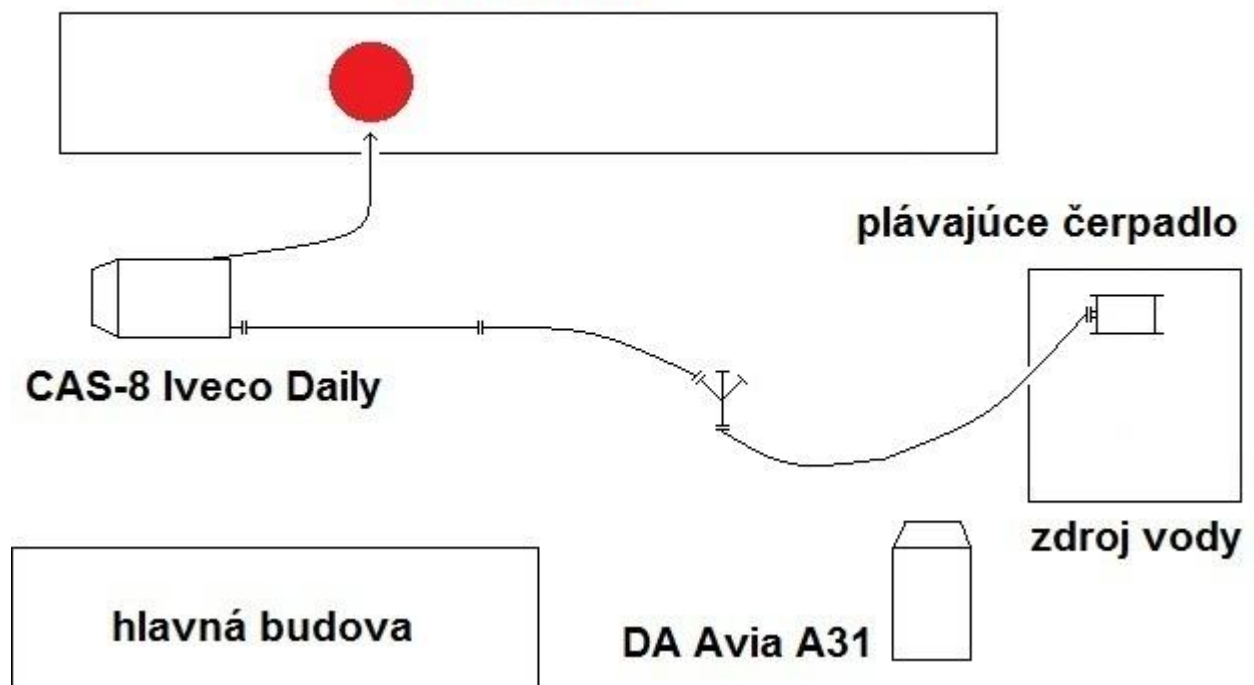

3.časť - nákres

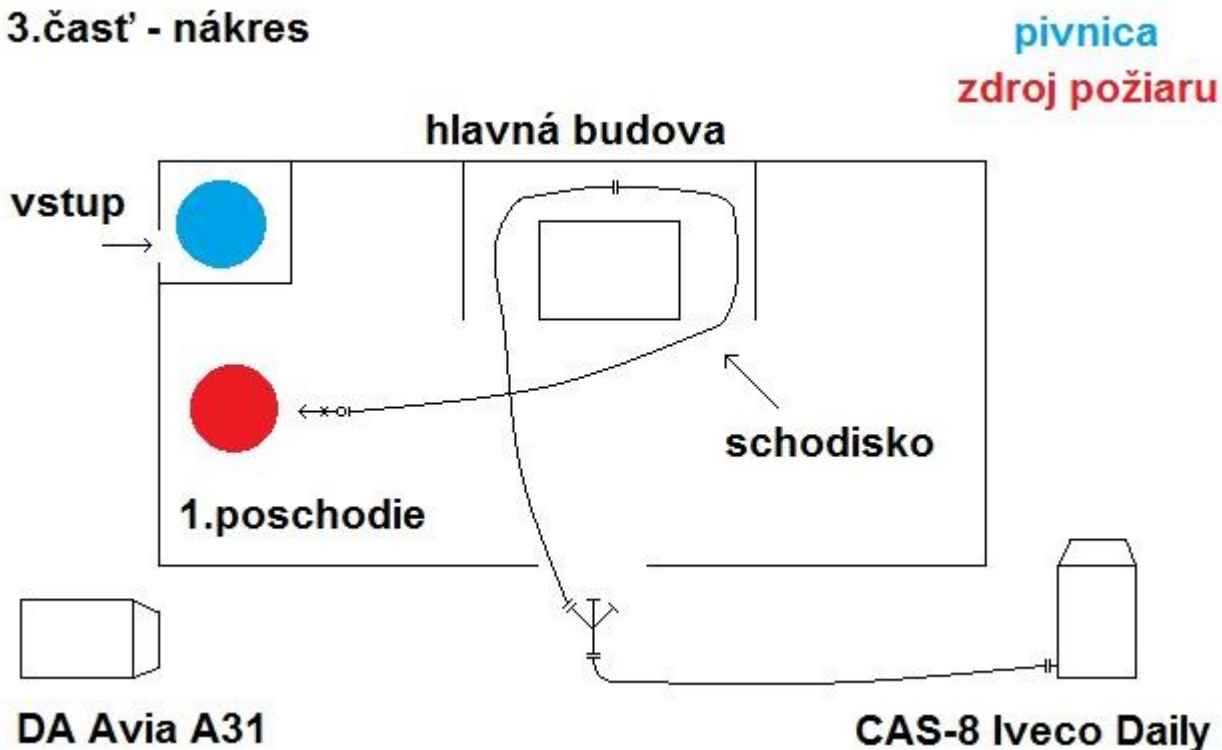

Vyhodnotenie:

- Požiarno-taktického cvičenia sa zúčastnilo 8 členov DHZ Abrahám a 5 členov DHZ Šúrovce
- Počas cvičenia nedošlo k žiadnemu zraneniu zasahujúcich hasičov
- Výborná spolupráca obidvoch zasahujúcich zborov bez akejkoľvek prípravy
- Disciplinovanosť jednotlivých členov a schopnosť riešiť vzniknuté neplánované situácie, v našom prípade poruchy pri čerpaní z vodného zdroja
- Zvládnuté používanie ADP Saturn S7 zasahujúcimi hasičmi
- Celkove dobre zvládnutý zásah napriek niektorým technickým problémom, ktoré na druhej strane preverili súčinnosť viacerých zborov
- Najväčším nedostatkom bola zastaranosť čerpacej techniky
- Drobné chyby v komunikácii s rádiostanicami a pri tvorbe útočného vedenia do poschodia sa dajú odstrániť pravidelným výcvikom

V Abraháme dňa 9.2.2015

Velitelia:

Štefan Palčo – veliteľ zásahu

Marek Martinkovič – veliteľ družstva Šúrovce

Róbert Hričo – veliteľ družstva Abrahám

Fotodokumentácia z taktického cvičenia je dostupná na stránke

www.dhzabraham.sk